

E L Ő T E R J E S Z T É S

Mezőhék Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2023. szeptember 05-i ülésére

A TRV Zrt. MH-SZV, MH-IV víziközmű rendszerre vonatkozó 2024-2038 Gördülő Fejlesztési Tervének, beruházási javaslatának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § értelmében a víziközmű-szolgáltatás biztosíthatósága érdekében tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervet kell készíteni. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős (Mezőhék Község Önkormányzata) készíti el, és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig az Energia Hivatalhoz.

A beruházási terv javaslatát, valamint a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrészt TRV Zrt. megküldte, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Lehetőség van továbbá megbízni a TRV Zrt.-t a beruházási terv beadásával az Energia Hivatalhoz.

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mezőhék, 2023. augusztus 21.

Fórizs Ágnes Karolina
polgármester

*Határozati javaslat***Mezőhék Község Önkormányzata**
..../2023. (IX.05.) képviselő-testületi határozata**A TRV Zrt. MH-SZV, MH-IV víziközmű rendszerre vonatkozó 2024-2038 Gördülő Fejlesztési Tervének, beruházási javaslatának elfogadásáról**

Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-ára az az alábbi határozatot hozza:

1. Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű rendszerre vonatkozó 2024-2038 Gördülő Fejlesztési Terv MH-IV és MH-SZV-t.
2. Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ivóvíz, valamint szennyvíz beruházási terv javaslatát.
3. Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t a beruházási terv Energia Hivatalhoz történő benyújtására.

Felelős: Fórizs Ágnes Karolina polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mezőhéki Kirendeltség

A képviselő-testület határozatáról értesül:

1. Fórizs Ágnes Karolina polgármester, Helyben
2. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
3. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
4. A képviselő-testület tagjai, Helyben
5. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Mezőhék, 2023. szeptember 05.

Fórizs Ágnes Karolina
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-26286-1-001-00-02 vkr. kóddal rendelkező MH-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2024-2038 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2023.

polgármester

Mezőhék Község Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 21-26286-1-001-00-00 vkr. kóddal rendelkező MH-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2024-2038 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2023.

polgármester

Mezőhék Község Önkormányzata

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Tárgy: GFT 2024-2038 tervrész javaslatok
Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivételesen a törvény 11§ 3bek. koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős, meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel élt.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközművük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni. Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőn belül, de legkésőbb 2023. szeptember 29-ig, hivatali kapun keresztül, küldjék meg írásos véleményező Nyilatkozatukat. (A Nyilatkozat mintát csatoltan küldjük.)

A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt Meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A Meghatalmazáshoz kérjük csatolni az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2. melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és az Önkormányzat által elkészített beruházási tervrészt

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt Meghatalmazásnak legkésőbb 2022. szeptember 29-ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időpontot követően a Meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2023.08.01.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10404508-45013087
Adószám: 11265832-2-16



Zsótér László

műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető



Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

| A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | | plázáért felelős / eljárást felfelölők képviselője / víziközmű-szolgáltatás * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|---|---|------------|
| Vízkiemelő-szolgáltatás megnevezése: | | TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰEK ZRT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vízkiemelő-szolgáltatás típusa megnevezése: | | Nincs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A Vízvár, 11 § (4) bekezdés szerinti véleményező feltevése: | | TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰEK ZRT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vízkiemelő-rendszer kódja: ** | | 11-26286-1-001-00-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fontosság sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/évi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás megnevezése*** | Megalakítás időtartama | | Tervezett időtartam (éves költség/év száz) | A beruházás ütemezése a tervezési időszakával szemben**** | | | | | | | | | | | | | | | Feladat szükségességének indoklása | Feladat műszaki leírása | Változás az előző GFT-hez viszonyítva | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Közös | Bevezetés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nincs tervezett feladat | | Mezőhegyi Község Önkormányzata | 0 | | 2024. január | 2024. december | rövid | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nincs tervezett feladat | Nincs változás | | |
| 2. | Az S/2023. évi közértesítési közzétételre az az előterjesztés rendjéről szóló kormányrendeletnek való megfelelés miatt technológjavítás, klórgáz adagolásra történő átállás, tervezés, kivitelezés | | Mezőhegyi Község Önkormányzata | 75 130 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Az S/2023. évi közértesítési közzétételre az az előterjesztés rendjéről szóló kormányrendeletnek való megfelelés miatt technológjavítás | klórgáz adagolásra történő átállás, tervezés, kivitelezés | új feladat |
| 3. | Zöld energia - Napellenes rendszer telepítése | | Mezőhegyi Község Önkormányzata | 50 000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | előterjesztésben alternatív energiát termelnek és hasznosítunk. | Napellenes rendszereket kell telepíteni. | új feladat |
| 4. | Nincs tervezett feladat | | Mezőhegyi Község Önkormányzata | 0 | | 2029 | 2038 | hosszú | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | Nincs tervezett feladat | Nincs változás | |

| | | |
|-----------|--|--|
| | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendeltetésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt] |
| I. ütem | 0 | 0 |
| II. ütem | 125 130 | 0 |
| III. ütem | 0 | 0 |

* a megfelelő szövegrészlet aláhúzással kell jelölni
 ** a vízvár által a működési engedélyben megjelölt VKR kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
 **** a megfelelő időtartamot e-el kell jelölni

| Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2039 időszakra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|---------------------------------------|
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A tervezett beruházás célterület megnevezése: | | | | | | | | | | Ellátási terület / ellátásért felelősök körzetének / vízellátási terület megnevezése * | | | | | | | | | | | | | |
| Vízkihasználó-szolgáltató megnevezése: | | | | | | | | | | TISZAMENTI RÉGIÓNAUS VÍZMŰVEK ZRT. | | | | | | | | | | | | | |
| Vízkihasználó-szolgáltató cíkjel megnevezése: | | | | | | | | | | Soponyó | | | | | | | | | | | | | |
| A Víztv. 15.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fel megnevezése: | | | | | | | | | | TISZAMENTI RÉGIÓNAUS VÍZMŰVEK ZRT. | | | | | | | | | | | | | |
| Vízkihasználó-szolgáltató kódja ** | | | | | | | | | | 21-26385-I-001-00-00 | | | | | | | | | | | | | |
| Fontosság sorrend | Beruházás megnevezése | Vízrajzi létesítés/évi engedély száma | Az érintett ellátási terület megnevezése | Tervezett nettó költség [eFt] | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtartam (rövid/közép/hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszaki évek szerint**** | | | | | | | | | | | | Feladat szükségességének indoklása | Feladat műszaki leírása | Változás az előző GFT-hez viszonyítva |
| | | | | | | Középe | Befejezési | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1. | Nincs tervezett feladat | | Mezőshék Község Önkormányzata | 0 | | 2024. január | 2024. december | rövid | x | | | | | | | | | | | | Önkormányzat nyilatkozata | Nem lett feladat betervezve | Nincs változás |
| 2. | Tartálek szivattyúk, keverők beacseréltése | | Mezőshék Község Önkormányzata | 10 000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | x | x | x | x | | | | | | | | | A meglévő szennyező szivattyúk elhasználódása miatt szükséges a tartálek szivattyúk beacseréltése. | Tartálek szivattyúk beacseréltése | Nincs változás |
| 3. | A csennyítő távvezeték kiépítése | | Mezőshék Község Önkormányzata | 200 000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | x | x | x | x | | | | | | | | | A jelenlegi telep hosszúságú fejlesztése nem megoldható. | A csennyítő távvezeték kiépítése | Új feladat |
| 4. | Zöld energia - Napfényes rendszer telepítése | | Mezőshék Község Önkormányzata | 50 000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | x | x | x | x | | | | | | | | | Alternatív kevés alternatív energiát termelőnk és hasznosítunk. | Zöld energia - Napfényes rendszer telepítése | Új feladat |
| 5. | Nincs tervezett feladat | | Mezőshék Község Önkormányzata | 0 | | 2029 | 2038 | hosszú | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | Önkormányzat nyilatkozata | Nem lett feladat betervezve | Nincs változás |

| | Tervezett feladatok nettó költség a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt] |
|-----------|--|---|
| I. Ütem | 0 | 0 |
| II. Ütem | 260 000 | 0 |
| III. Ütem | 0 | 0 |

* a megjelölt szövegről az állapítással kell jönnie
 ** a tervezet által a működési engedélyben meghatározott VKR kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
 **** a megjelölt időszakot x-el kell jelölni



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

MH-IV

víziközmű rendszerre

2024-2038



Ellátásért felelősök megnevezése: Mezőhék Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: MH-IV

A víziközmű-rendszer részei: Mezőhék vízmű, Mezőhék ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Mezőhék vízmű:

A vízműtelep 1986-ban létesült, mely 2015-ben felújításra került. A rendelkezésre álló kutakból a nyersvíz az kútbekötő vezetékek segítségével először a gáztalanítóra, majd az automatikus vegyszeradagolás után a kavicsszűrőkre jut. A kavicsszűrők után a víz aktívszén-szűrőkön át kerül a meglévő tisztavíz medencékbe. A tisztítástechnológiát követően a tisztított víz a meglévő gépházban elhelyezett frekvenciaváltóval felszerelt hálózati szivattyúk juttatják az ivóvizet a települési elosztó hálózatba, illetve a víztoronyba.

- 1 db mélyfúrású kút
- 1 db gáztalanító
- 1 db nyersvíz medence 2x25 m³
- 1 db vízmű épület
- 1 db vegyszeradagoló berendezés
- 1 db klórgázadagoló berendezés
- 1 db Vas-, mangán- és ammónium-mentesítő tisztítás technológia
- 1 db adszorpciós szűrő
- hálózati szivattyúk
- 1 db 10 m³-es ülepítő-dekantáló medence

2015-ben a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033 "Berettyó-Körös ivóvízminőség-javító projekt" keretén belül teljes körű felújítás történt. Az ivóvízjavító program alapján kialakított vízműtechnológia új, rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Mezőhék ivóvízhálózat:

A vízhálózati rendszer 1986-ban került kiépítésre, anyaguk AC cső volt 100 és 80 átmérőben, KG-PVC 80 átmérőben, illetve a bekötések KPE 32 csövekkel készültek. A vezetékek 60 %-a AC, 25%-a KG-PVC és 15%-a KPE cső, melyek jelenleg is üzemelnek. Az utcasarkoknál, keresztezésekénél elhelyezett aknák egy része téglafalazatú, de túlnyomó része beton szerkezetű, fedlapjuk öntöttvas nehézfedlap.

1798 fm NA 100 ac. Nyomócső

1376 fm NA 80 ac. Nyomócső

1250 fm NA 80 KM-PVC nyomócső

695 fm NA 32 KPE bekötővezeték

A település KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033 projekttel érintett, a rekonstrukciós feladatok részeként 2015-ben megvalósult a mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő csomópontok kialakításához szükséges mosató-aknák építése, a végágak összekötése, körvezetékesítés.




TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

MH-SZV

víziközmű rendszerre

2024-2038

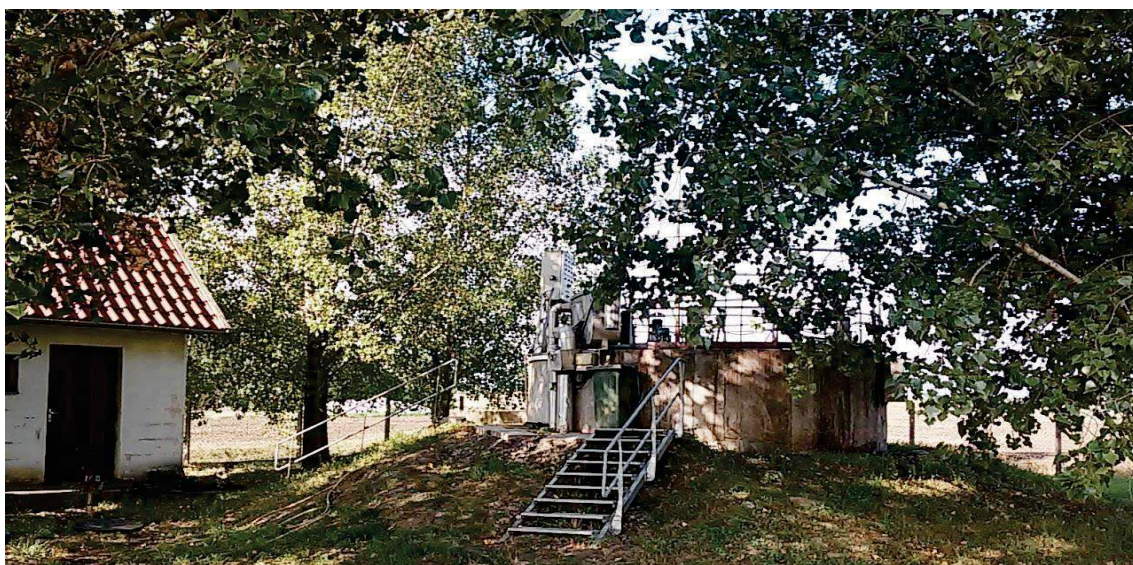

Ellátásért felelősök megnevezése: Mezőhék Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: MH-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Mezőhék szennyvíztisztító telep, Mezőhék csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Mezőhék szennyvíztisztító telep:

A mezőhéki szennyvíztisztító telep 2003. óta üzemel. A telep kapacitása 30 m³/d.

A telep megvalósítása során AP (Akvi-Patent) technológia lett kialakítva. A technológia lényege, hogy a beérkező szennyvizet teljes mértékben biológiailag tisztítja meg. Az AP technológia lényege, hogy a tisztító egy kerek műtárgyként lett kialakítva úgy, hogy a szennyvíz sorba kapcsoltan megy körbe az egyes medencékben. A telepre bejövő szennyvíz egy rácson keresztül kerül az anaerob térbe, majd onnan az anoxikus-oxikus-anoxikus-oxikus-utóülepítő műtárgyba kerül. A technológiában alkalmazott anaerob térben a szennyvíz könnyen felvehető szerves anyag tartalmának egy részét az utóülepítőből visszavezetett iszappelyhes frakció akkumulálja. Az anaerob térben az eleveniszap homogenizálása érdekében függőleges tengelyű keverő beépítésével keverést alkalmaznak.

1 db AP-200/3 szűrőcsiga

1 db biológiai műtárgy (kaszádosan sorba kapcsolt anaerob-, anoxikus-, oxikus-, anoxikus-, oxikus-, utóülepítő terekkel)

1 db gépház

2 db LUTOS DI-2 légfűvő, az oxikus terekben gumimembrános levegőztető

1 db iszapsűrítő

A szennyvíztisztító telep korának megfelelő állapotban van. A telepen az elmúlt időszakban jelentős fejlesztés nem történt.

Mezőhék csatornahálózat:

A gravitációs szennyvízesatorna hálózat 2002-ben épült ki. A vezetékek anyaga elsősorban KG-PVC, illetve 45%-ban KPE. A gravitációs hálózatban 2 db átemelő került beépítésre.

2351 fm NA 200 KG-PVC gerinccsatorna

845 fm D110 KPE nyomóvezeték

539 fm D90 KPE nyomóvezeték

615 fm NA 150 KG-PVC bekötővezeték

2 db szennyvízátemelő

A csatornahálózaton a megépítése óta jelentős fejlesztés nem történt, korának megfelelő állapotban van.

Meghatalmazás

..... **Önkormányzata** (székhely:,
adószám:) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* -
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,
hogy a 11-26286-1-001-00-02 vkr. kóddal rendelkező MH-IV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2024-2038 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a
benyújtással kapcsolatos eljárásban Önkormányzata helyett és
névében teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2023.....

..... **Önkormányzata**
meghatalmazó
képviseli:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

.....
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. meghatalmazott
képviseli:
Poór János István **Zsótér László**
operatív főmérnök **műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető**

Tanú1: Tanú2:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

*: a megfelelő aláhúzendó

Meghatalmazás

..... **Önkormányzata** (székhely:,
adószám:) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* -
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,
hogy a 21-26286-1-001-00-00 vkr. kóddal rendelkező MH-SZV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2024-2038 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a
benyújtással kapcsolatos eljárásban Önkormányzata helyett és
névében teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2023.

..... **Önkormányzata**
meghatalmazó
képviseli:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

.....
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. meghatalmazott
képviseli:
Poór János István **Zsótér László**
operatív főmérnök **műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető**

Tanú1: Tanú2:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

*: a megfelelő aláhúzendó

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Tárgy: GFT 2024-2038 tervrész javaslatok
Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtartamra gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivételesen a törvény 11§ 3bek. koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős, meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel él.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközművük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni. Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőn belül, de legkésőbb 2023. szeptember 29-ig, hivatali kapun keresztül, küldjék meg írásos véleményező Nyilatkozatukat. (A Nyilatkozat mintát csatoltan küldjük.)

A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt Meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A Meghatalmazáshoz kérjük csatolni az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2. melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és az Önkormányzat által elkészített beruházási tervrészt

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt Meghatalmazásnak legkésőbb 2022. szeptember 29-ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időpontot követően a Meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2023.08.01.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10404508-45013087
Adószám: 11265832-2-16



Zsótér László

műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető

